




# 产 品 认 证 规 则

CQC16-439169-2023

---

## 空调器舒适性除湿性能认证规则

Certification rules for comfort and dehumidification capacity of air conditioners

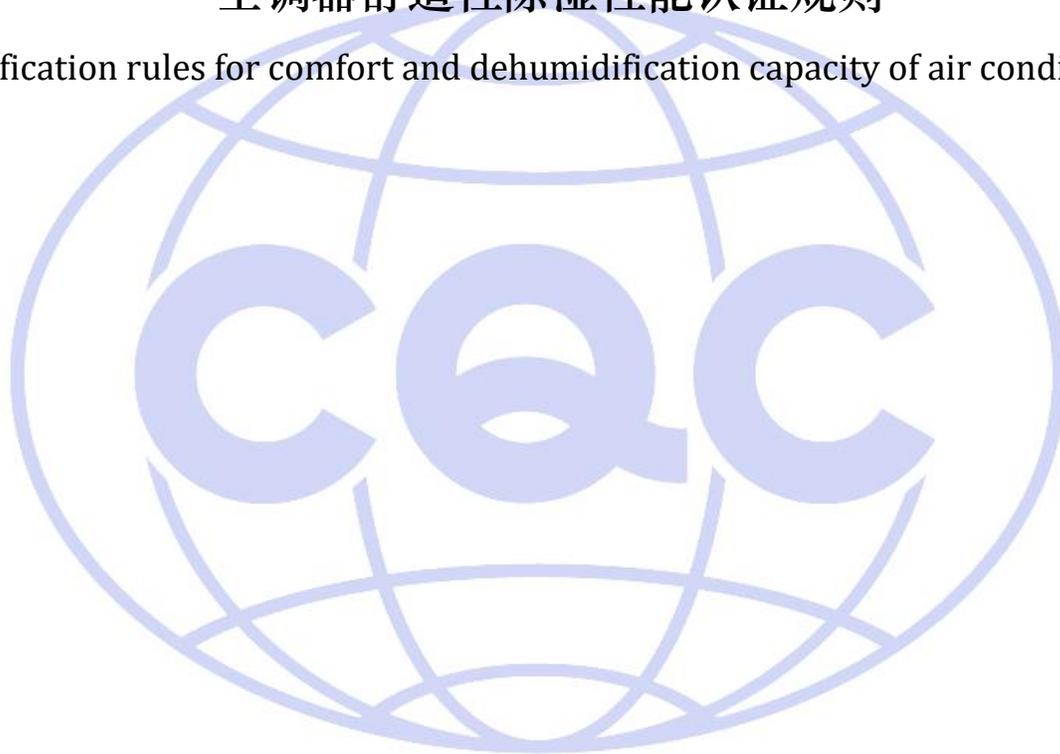

2023年5月11日发布

2023年5月11日实施

---

中国质量认证中心

## 前 言

本细则由中国质量认证中心（以下简称 CQC）发布，版权归 CQC 所有，任何组织及个人未经 CQC 许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心



## 1. 适用范围

本规则适用于以下空调器产品的舒适性除湿性能认证：

- 1) GB/T 7725-2022 规定的采用风冷及水冷冷凝器、全封闭型电动机-压缩机，额定制冷量 14000W 以下以创造室内舒适环境为目的的家用和类似用途的自由送风型房间空气调节器；
- 2) GB/T 7725-2022 规定的额定制冷量 8kW 以下且外部静压小于 25Pa 的风管式空调器；
- 3) GB/T 18837-2015 规定的多联式空调（热泵）机组。

## 2. 认证模式

空调器舒适性除湿性能认证模式为：产品检测+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品检测
- c. 认证结果评价与批准
- d. 获证后的监督
- e. 复审

## 3. 认证申请

### 3.1 认证申请提出和受理

认证委托人通过网站（[www.cqc.com.cn](http://www.cqc.com.cn)）向 CQC 提出认证申请，认证委托人需按要求准确填写企业信息和产品信息。

CQC 依据相关要求对申请进行审核，在 2 个工作日内发出受理或不予受理的通知，或要求认证委托人整改后重新提出认证申请。

### 3.2 认证单元划分

- a. 房间空调器室内机制冷量和产品类型（吊顶式、挂壁式、落地式、嵌入式等）都相同的划分为同一申请单元；
- b. 风管式空调器室内机制冷量和送风形式（直接吹出型、直接吹出和风管两用型、风管型等）都相同的划分为同一申请单元；
- c. 多联式空调（热泵）机组室内机制冷量和产品类型（吊顶式、挂壁式、落地式、嵌入式等），以及与其匹配的室外机的电源性质（单相、三相）、压缩机类型都相同的划分为同一申请单元。

### 3.3 申请认证提交资料

#### 3.3.1 申请资料（CQC 提供表格文件）

- a. 正式申请书(网络填写申请书后系统生成，签字盖章后邮寄至 CQC)
- b. 按认证单元提交样品描述、关键零部件清单（见附件 1）

#### 3.3.2 证明资料（申请时可上传电子版）

- a. 委托人、生产者和生产企业的注册证明如营业执照（首次申请时上传）
- b. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本
- c. 提供 CQC 颁发的有效的 CCC 认证证书、CQC 安全认证证书、节能认证证书复印件及其他需要的文件（必要时）

#### 4. 产品检测

##### 4.1 样品

###### 4.1.1 送样原则

CQC 从申请认证单元中选取代表性样品进行产品检测。必要时，增加样品补充差异试验。

###### 4.1.2 样品数量及要求

申请人按 CQC 的要求送样，并对样品负责。样品数量 1 套/单元。

###### 4.1.3 样品及资料处置

检测结束并出具检测报告后，有关检测记录和相关资料由检测机构保存，样品按 CQC 有关要求处置。

##### 4.2 产品检测

###### 4.2.1 依据标准

CQC 1673-2023《空调器舒适性除湿性能认证技术规范》

###### 4.2.2 检测项目及要求

按照 CQC 1673-2023 4.1-4.3 条款的项目及要求进行检测。

###### 4.2.3 检测方法

依据 CQC 1673-2023 5.1-5.3 规定的检测方法。

###### 4.2.4 检测时限

一般为 30 个工作日，从收到样品算起。因检测项目不合格，企业进行整改和重新检测的时间不计算在内。  
检测项目部分不合格时，原则上，整改应在 6 个月内完成，超过该期限的视为认证终止。

###### 4.2.5 判定

样品检测符合 4.2.2 的要求，则判定该认证单元产品检测合格，若任何 1 项不符合要求时，则判定该认证单元产品检测不合格。

###### 4.2.6 试验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行产品检测，并按规定格式出具试验报告。认证批准后，检测机构负责给申请人提供试验报告。

##### 4.3 关键零部件、原材料要求

关键零部件、原材料见 PSF439169.11《空调器舒适性除湿性能认证产品描述》。

产品如选配多个型号的关键零部件/原材料时，由 CQC 指定的实验室对各匹配部件进行检测或确认。

关键零部件发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行试验。经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。

#### 5. 认证结果评价与批准

##### 5.1 认证结果评价与批准

CQC 组织对产品检测结论进行评价。评价合格后，向申请人颁发产品认证证书，按申请认证单元颁发认

证证书。

## 5.2 认证时限

在完成产品检测后，对符合认证要求的，一般情况下在 30 天内颁发认证证书。受理申请后，检测时限见 4.2.4。

## 5.3 认证终止

当产品检测不合格时，CQC 做出不合格决定，终止认证，并按规定收取已发生费用。终止认证后如要继续认证，需重新申请认证。

## 6. 获证后的监督

获证后监督的内容包括工厂质量保证能力的监督检查+获证产品一致性检查+监督抽样（必要时）。

### 6.1 监督检查时间

#### 6.1.1 监督检查内容和频次

(a) 如生产企业已经获得 CQC 颁发的该产品 CCC 证书或 CQC 证书，则获证后首次监督检查时间和年度监督检查时间同已获 CCC 证书或 CQC 证书监督检查时间。首次监督检查内容为：CQC/F010-2009《家用和类似用途电器 CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》+认证产品一致性检查+工厂质量控制要求（见表 2）。其中 CQC/F010-2009 第 3、4、5、9 条中影响舒适性除湿性能的关键工序和过程的为必查项目，其他为选查项目。

(b) 如生产企业未获得 CQC 颁发的该产品 CCC 证书或 CQC 证书，但已获得 CQC 颁发的其他产品 CCC 或 CQC 证书，则获证后首次监督检查时间应在 3 个月内进行，如 3 个月内未进行监督检查，应暂停相应的有效证书；每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。首次监督检查内容为：CQC/F010-2009《家用和类似用途电器 CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》+认证产品一致性检查+工厂质量控制要求（见表 2）。其中 CQC/F010-2009 第 3、4、5、9 条中影响舒适性除湿性能的关键工序和过程的为必查项目，其他为选查项目

(c) 如生产企业未获得 CQC 颁发的任何证书，则获证后首次监督检查时间应在 3 个月内进行，如 3 个月内未进行监督检查，应暂停相应的有效证书；首次监督检查内容为：CQC/F010-2009《家用和类似用途电器 CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》+认证产品一致性检查+工厂质量控制要求（见表 2）。

除了上述 (a)、(b)、(c) 的要求以外，每次监督检查的必查内容还包括证书及标志的使用，上一次检查的不合格项的确认。

在完成首次监督检查后，后续每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。

表 2 空调器舒适性除湿性能认证工厂质量控制要求

产品类别	依据标准	试验项目	确认检验 (标准条款编号)	例行检验(标准条款编号)
房间空气调节器 风管式空调器 多联式空调(热泵)机组	CQC 1673-2023	单位冷量除湿量	CQC 1673-2023 § 4.1	/
		送风温度	CQC 1673-2023 § 4.2	
		凝露、水滴情况	CQC 1673-2023 § 4.3	

注：确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，确认试验应按标准的规定进行，频次每年不少于一次。

### 6.1.2 监督检查人日数

见《家用和类似用途电器安全与电磁兼容认证通则》（CQC12-448100-2009）表 1。

### 6.2 监督抽样（必要时）

CQC 在年度监督时对获证产品抽样检测。检测样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取，每个生产厂（场地）抽取同批次、同型号样品 3 台，其中 1 台送检，2 台留样封存。产品抽样检测的依据、项目、方法及判定同本规则 4.2 中的要求。持证人应在 10 个工作日内将样品送至指定的检测机构，否则视为拒绝送样，暂停相应证书。如现场抽不到样品，则安排 20 日内重新抽样。如仍抽不到样品，则暂停相应证书。

如果抽样检测不合格，将 2 台留样样品送至指定的检测机构，2 台样品检测均合格，则判定监督检查合格；若有 1 台样品检测结果仍不合格，则判定该证书所覆盖型号不符合认证要求，暂停该证书；同时应在其他已获证单元中随机选取 1 个单元按上述办法进行抽样检测，如果样品检测仍不合格，则判定该认证类别所有证书覆盖型号均不符合认证要求，暂停相应证书。

### 6.3 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

### 6.4 结果评价

CQC 组织对监督检查结论、监督检测结论进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过或监督检测不合格时，则判定年度监督不合格，按照 8.3 规定执行。

## 7. 复审

持证人如需继续持证，应在证书有效期满前 6 个月申请人可提交复审的变更申请。

### 7.1 复审的工厂检查要求

复审的工厂检查认可该项目的有效年度监督结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），若无有效的监督检查结果，则需要按 6.1.1 条的要求执行。

### 7.2 复审的产品检测

复审证书的产品若与产品检测样品完全一致，则产品检测认可有效的监督抽样检测结果（时间在 12 个月之内）；若无有效的监督抽样检测结果，则应提供样品进行产品检测，检测依据、方法及判定同 6.2 条。

### 7.3 复审时限要求

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。

## 8. 认证证书

## 8.1 认证证书的保持

### 8.1.1 证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期 5 年。有效期内，证书有效性通过定期的监督维持。

### 8.1.2 认证产品的变更

#### 8.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化，或产品铭牌中技术参数或关键零部件/原材料发生变更及 CQC 规定的其他事项发生变更时，证书持有者应向 CQC 提出变更申请。

#### 8.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更。如需安排检测和/或工厂检查，则检测合格和/或工厂检查通过后方能进行变更。原则上，应以最初进行产品检测的认证产品为变更评价的基础。检测和工厂检查按 CQC 相关规定执行。

对符合要求的，批准变更。换发新证书的，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

## 8.2 认证证书覆盖产品的扩展

### 8.2.1 扩展程序

认证证书持有者需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，并说明扩展要求。CQC 核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异和/或扩展的范围做补充检测和/或工厂检查，对符合要求的，单独颁发认证证书。

原则上，应以最初进行产品检测的认证产品为扩展评价的基础。

### 8.2.2 样品要求

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按第 4 章的要求选送样品供核查或进行差异检测。

## 8.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CQC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理，并将处理结果进行公告。证书持有者可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤销或注销被暂停的认证证书。

## 9 产品认证标志的使用

### 9.1 准许使用的标志样式

获证产品可以使用如下认证标志：



不允许使用变形标志。

## 9.2 加施方式

证书持有者应按《产品认证标识（标志）通用要求》中规定的合适的方式来加施认证标志。可在产品本体明显位置或最小包装上加施认证标志。

## 10. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

## 11. 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。实验室应对检测结果和检测报告负责。

认证机构及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

## 12. 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。

空调器舒适性除湿性能认证产品描述

申请人：  
申请编号：  
产品型号：

一、关键零部件清单

产品类别	名称	型号	技术参数	制造商
房间空气调节器	电机（风机）	室外机： 室内机：		
	压缩机			
风管式空调器	电机（风机）	室外机： 室内机：		
	压缩机			
多联式空调（热泵）机组	电机（风机）	室外机： 室内机：		
	压缩机			
注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。				

二、样品描述

1、房间空气调节器样品描述

结构类型	<input type="checkbox"/> 吊顶式 <input type="checkbox"/> 挂壁式 <input type="checkbox"/> 落地式 <input type="checkbox"/> 嵌入式 <input type="checkbox"/> 台式	
额定电压（V）		
额定电流（A）		
额定制冷量（kW）		
电源性质	<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC	
气候类型	<input type="checkbox"/> T1 <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3	
压缩机类型	<input type="checkbox"/> 交流变频 <input type="checkbox"/> 直流调速 <input type="checkbox"/> 容量可控型 <input type="checkbox"/> 其他：	
风扇电机	<input type="checkbox"/> 交流 <input type="checkbox"/> 直流	
膨胀阀类型	<input type="checkbox"/> 电子膨胀阀 <input type="checkbox"/> 热力膨胀阀 <input type="checkbox"/> 电动调节阀 <input type="checkbox"/> 毛细管	
电热元件	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
除湿模式电热元件开启	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
制冷剂 / 灌注量		
外形尺寸 长×宽×高（mm）	室内机	室外机

2、风管式空调器样品描述

送风形式	<input type="checkbox"/> 直接吹出型 <input type="checkbox"/> 直接吹出，风管两用型 <input type="checkbox"/> 风管型
热泵功能	<input type="checkbox"/> 单冷型 <input type="checkbox"/> 热泵型
额定电压（V）	
额定电流（A）	

额定制冷量 (kW)		
压缩机类型	<input type="checkbox"/> 交流变频 <input type="checkbox"/> 直流调速 <input type="checkbox"/> 容量可控型 <input type="checkbox"/> 其他:	
膨胀阀类型	<input type="checkbox"/> 电子膨胀阀 <input type="checkbox"/> 热力膨胀阀 <input type="checkbox"/> 电动调节阀 <input type="checkbox"/> 毛细管	
电热元件	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
除湿模式电热元件开启	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
制冷剂 / 灌注量		
外形尺寸	室内机	室外机
长×宽×高 (mm)		

### 3、多联式空调（热泵）机组样品描述

室内机类型	<input type="checkbox"/> 落地式 <input type="checkbox"/> 壁挂式 <input type="checkbox"/> 吊顶式 <input type="checkbox"/> 嵌入式 <input type="checkbox"/> 暗装式 <input type="checkbox"/> 风管式 <input type="checkbox"/> 其他类型:	
热泵功能	<input type="checkbox"/> 单冷型 <input type="checkbox"/> 热泵型	
能力调节特性	<input type="checkbox"/> 定容型 <input type="checkbox"/> 非定容型	
模块化运行	<input type="checkbox"/> 可以 <input type="checkbox"/> 不可以	
额定电压 (V)		
额定电流 (A)		
额定制冷量 (kW)		
压缩机类型	<input type="checkbox"/> 交流变频 <input type="checkbox"/> 直流调速 <input type="checkbox"/> 数码涡旋 <input type="checkbox"/> 其他:	
节流装置类型	<input type="checkbox"/> 电子膨胀阀 <input type="checkbox"/> 热力膨胀阀 <input type="checkbox"/> 毛细管 <input type="checkbox"/> 其他:	
电热元件	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 用户选配, 控制器预留接口	
除湿模式电热元件开启	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
制冷剂 / 灌注量		
外形尺寸	室内机	室外机
长×宽×高 (mm)		

### 三、申请人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件/原材料等与相应申请认证产品保持一致。

获证后,本组织保证该规格产品只配用经 CQC 最终确认的上述关键零部件/原材料。如果关键零部件/原材料需进行变更(增加、替代),本组织将向 CQC 提出变更申请,未经 CQC 的认可,不会擅自变更使用,以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请人:

公 章:

日 期:      年      月      日